


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора

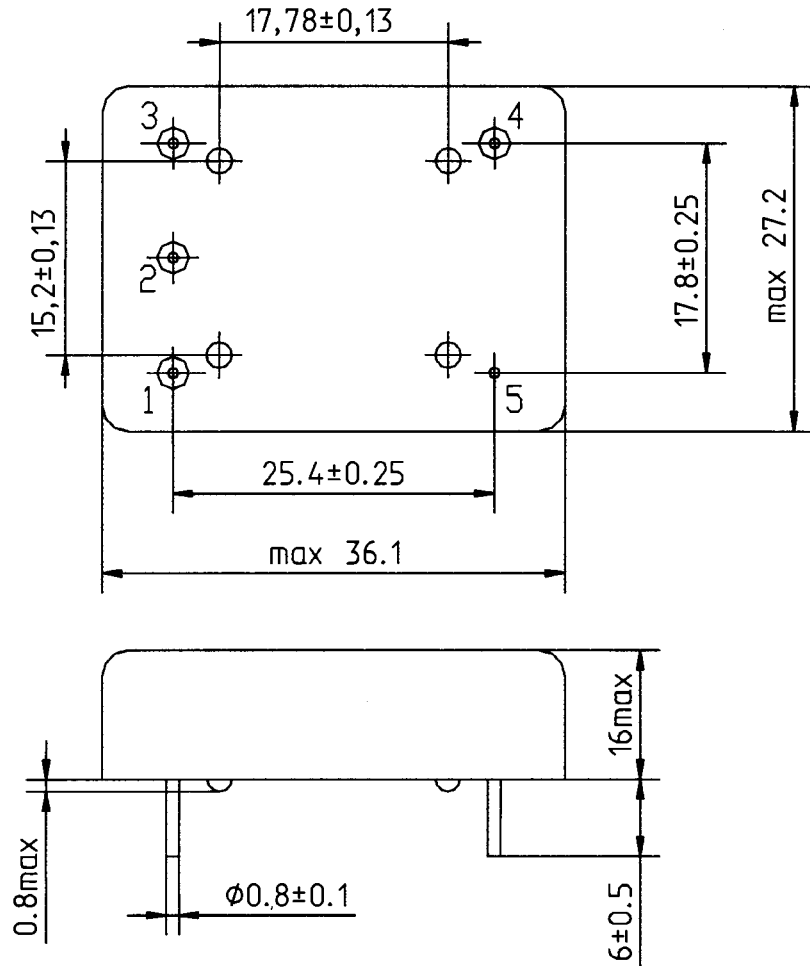

Номера выводов не маркируются

Выход	Назначение
1	Вход управляющего напряжения коррекции частоты, U_k
2	Выход источника опорного напряжения коррекции частоты, $U_{оп}$
3	Напряжение питания
4	Выход
5	Общий (корпус)

Рисунок 1

Ив. № подл. 29827	Подп. и дата Сы 10.02.05	Взамен инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТУ 6329-037-07614320-03