


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора ГК142А-ТС, ГК142В-ТС.

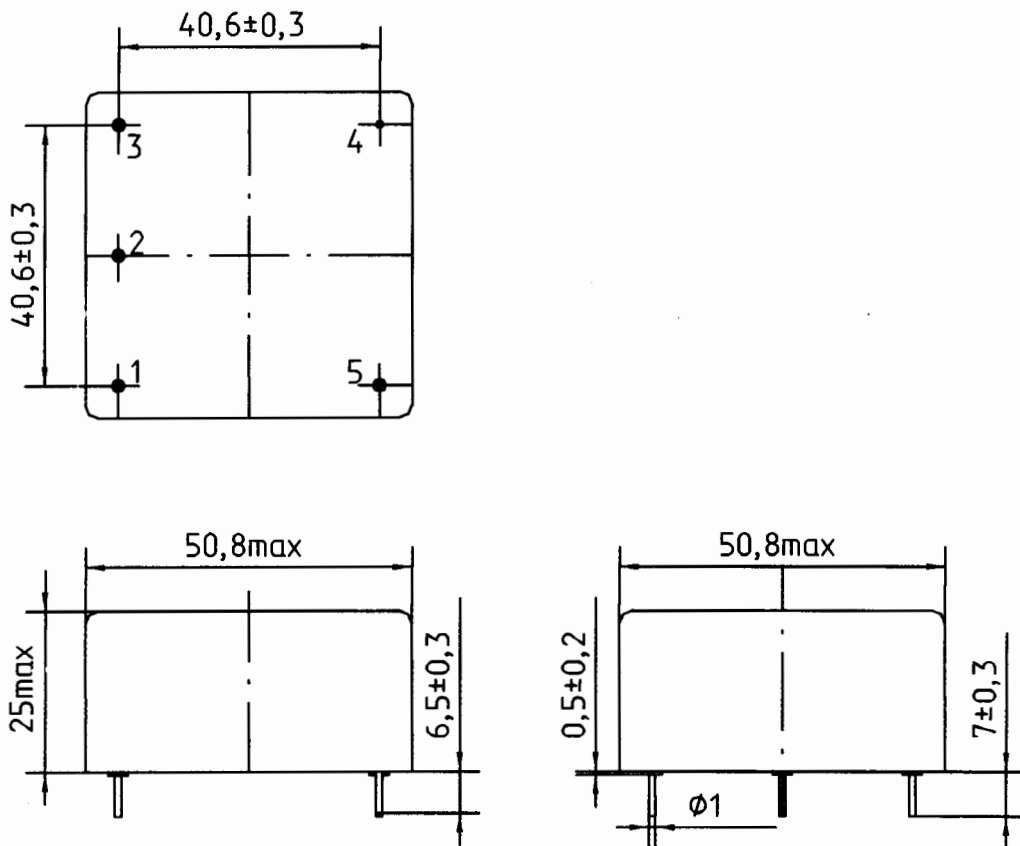

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 2

Вывод	Назначение
1	Вход управляющего напряжения коррекции частоты
2	Выход опорного напряжения коррекции частоты +5В
3	Выход частоты
4(корпус)	Общий минус питания
5	Питание +12В

Инв. № подл.	28736	Подп. и дата	Сы 25.09.04
Инв. № дубл.		Взамен инв. №	
Инв. № подл.		Подп. и дата	

2	Нов	ГЖКД.67-04	Акт	02.07.04.
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТУ 6329-025-07614320-01

Лист	4а
------	----